


Modulaire brandmeldcentrale 5000-serie – Systemoverzicht

Behuizing


Wandmontage

Frameontage

Behuizing

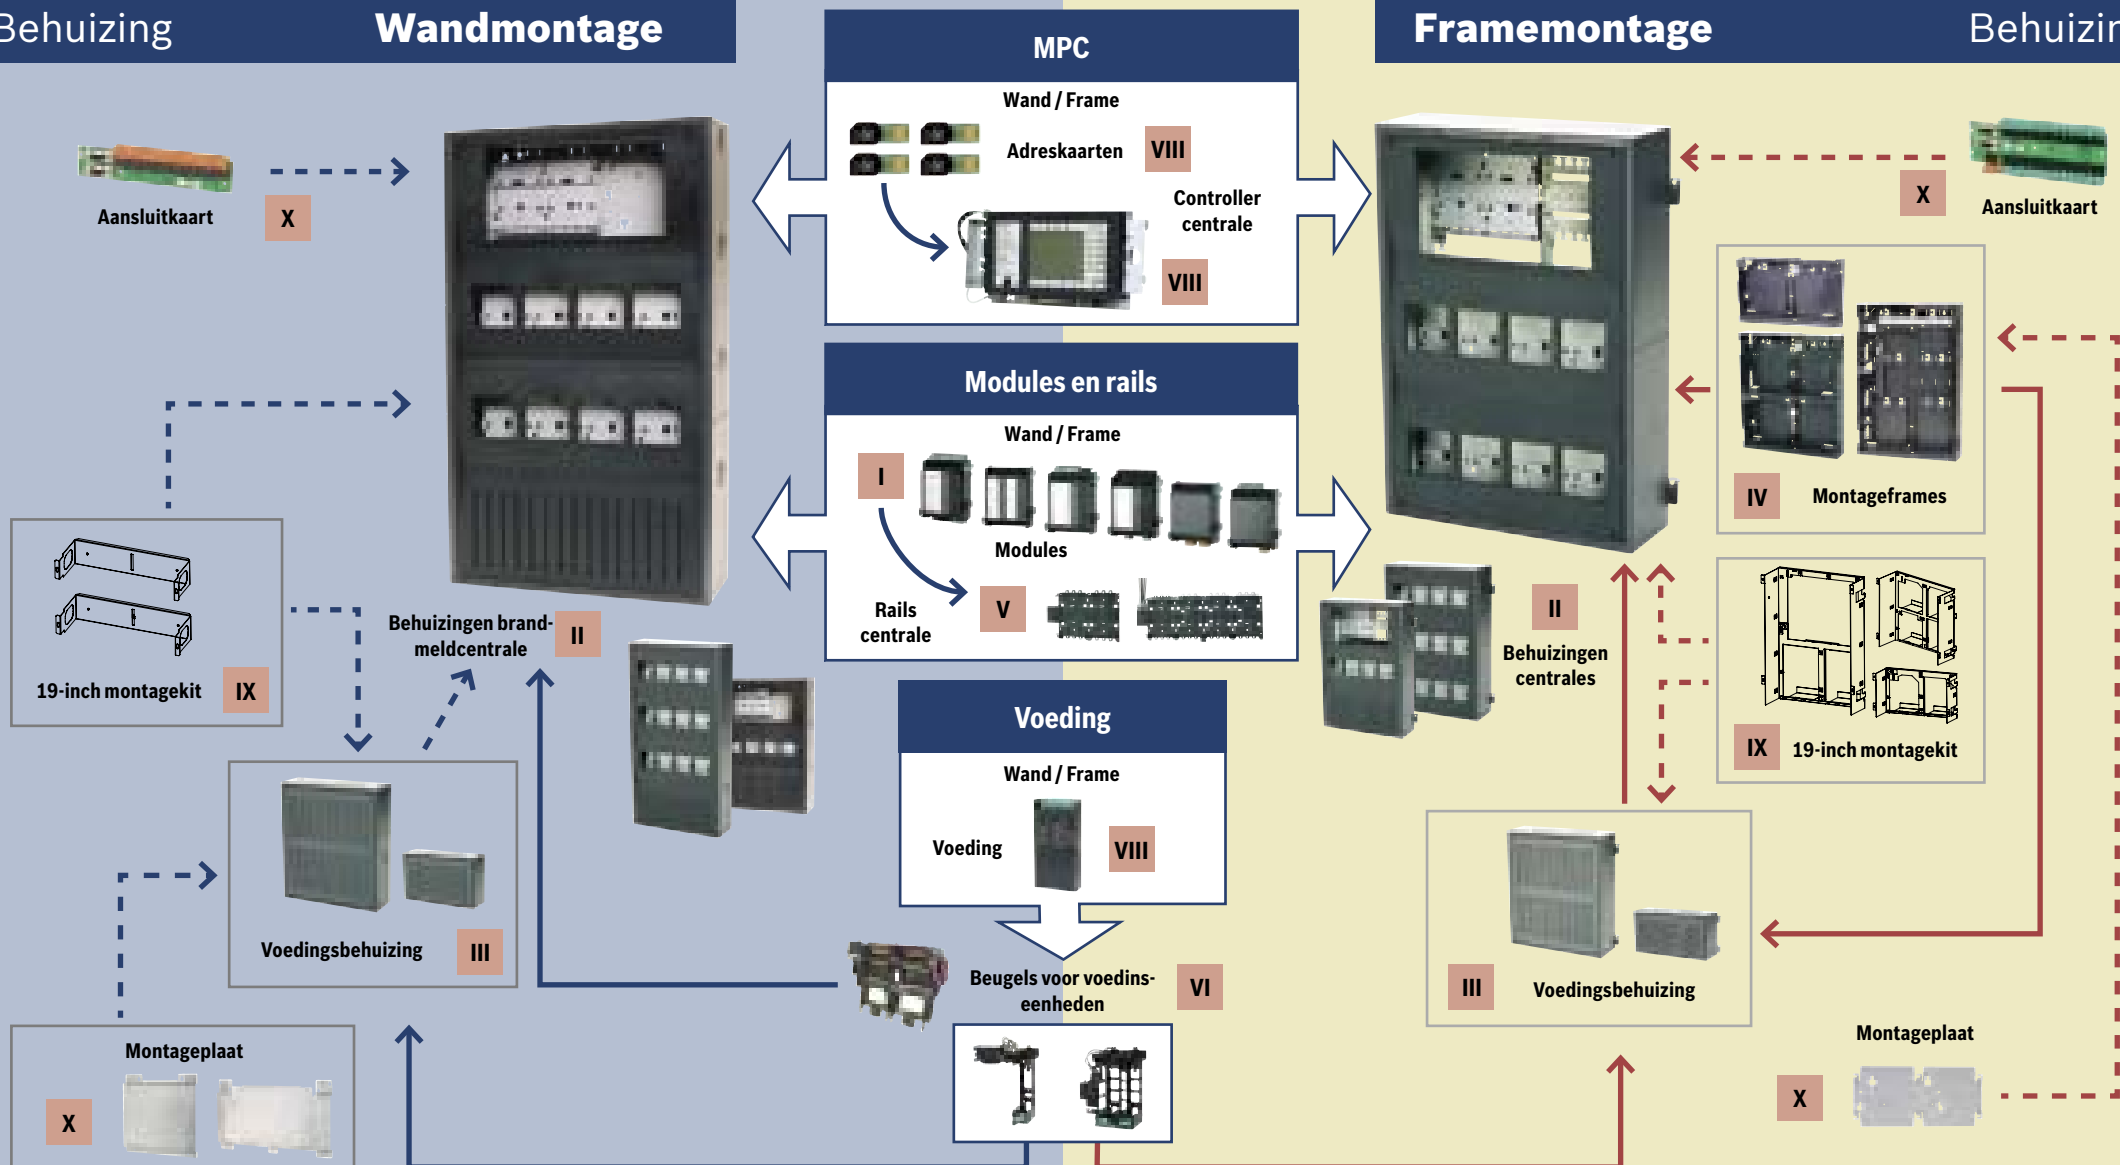

-  benodigd voor aan de wand gemonteerde brandmeldcentrales
-  optioneel voor aan de wand gemonteerde brandmeldcentrales

-  Voor de betekenis van deze nummers wordt verwezen naar de achterkant van de pagina

-  benodigd voor in frames gemonteerde brandmeldcentrales
-  optioneel voor in frames gemonteerde brandmeldcentrales

Modulaire brandmeldcentrale van de 5000-serie – Systemoverzicht

Onderdelen	Te controleren	Referentie (zie onderstaande tabel)
I Modules	Bepaal type en hoeveelheden	
II Behuizing	Type: Wand of frame? Formaat: Compact, normaal, met extra uitbreidingsbehuizing	Ruimte voor een aantal modules (<6, 7-10, >10)
III Voedings- en accubeuizing	Ruimte voor UPS en accu opgenomen in behuizing voor brandmeldcentrale? Extra ruimte nodig voor UPS en accu?	Behuizingstypen (II), max. stroomverbruik
IV Frames	Afmeting (klein, normaal, groot) en aantal	Voor frame en voedingsbehuizingen (II), (III), (IX)
V Rails	Afmeting (voor 2 en 4 modules) en aantal	Behuizingstypen (II), (III) of (V)
VI Beugel voor voedingseenheden	Opgenomen in leveringsomvang van behuizing? Type en hoeveelheid?	Behuizingen voor brandmeldcentrale en voeding (II), (III) of (VI)
VII Extra kabels?	Type kabels	Voor uitbreidingsbehuizingen voor voeding en brandmeldcentrale (III), (III)
VIII Te controleren onderdelen (alles besteld?)	Controller brandmeldcentrale (MPC), adreskaarten (AdC), dummy-afdekplaten (FDT), voeding (UPS 2416), accu's	
IX Is er een speciale framemontage nodig?	Frame 19-inch rek: wand- of framemontage, afmeting en aantal	Behuizingstypen (II), (III), (XI) of (IX)
X Extra onderdelen nodig?	Montageplaten, aansluitkaart, universele behuizingen	

		I	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X					
		Modules	Voedingsbehuizingen	Frames	Rails	PS Beugels	Kabels	Accu's	19-inch installatierrek	Montage Platen	Aansluitkaart	Universele behuizing			
		PSF 0002 A PMF 0004 A PSS 0002 A PSB 0004 A FSH 0000 A FMH 0000 A FBH 0000 A FHS 0000 A PRS 0002 PRD 0004 A PSB 1001 A PSB 1002 A CPB 1002 A CBB 0000 A CPB 0000 A CRP 0000 A CPR 0001 A CPA 0000 A MPC xxxx UPS 2416 A 12 V/28 Ah 12 V/38 Ah FRS 0019 A FRM 0019 A FRB 0019 A FRK 0019 A HMP 0001 A HMP 0002 A HMP 0003 A RLU 0000 A RLE 0000 A USF 0000 A DIB 0000 A PMF 0002 A PSM 0002 A													
II	Wandmontage	Behuizingen	Centrale	HCP 0010 A	6										
			HBC 0010 A	10											
			HBE 0012 A	12											
III	Wandmontage	Behuizingen	PS	PSS 0002 A											
			PSB 0004 A												
			PSM 0002 A												
II	Frame	Behuizingen	Centrale	CPH 0006 A	6										
				MPH 0010 A	10										
				EPH 0012 A	12										
				PSF 0002 A											
				PMF 0004 A											
				USF 0000 A											
				PMF 0002 A											
III	Frame	Behuizingen	PS	FBH 0000 A											
				FHS 0000 A											
XI	Frame	Frames	U	USF 0000 A											
IV			PMF 0002 A												

- ✓ = opgenomen in leveringsomvang
- = benodigd
- ¹ = Als er accu's en UPS zijn ingebouwd en de BCM in een andere behuizing is ondergebracht.
- ² = nodig wanneer de UPS in deze behuizingen is geïntegreerd
- ³ = selecteer één type
- = optioneel
- ¹ = indien toegepast, is er geen montageframe (IV) nodig
- ✓¹ = Geïntegreerde beugel wijkt iets af van CPB 1002 A. Indien nodig, contact opnemen met het dichtstbijzijnde steunpunt.
- = geen integratie mogelijk