


Centrale di rivelazione incendio convenzionale serie 500



Guida rapida della centrale	FPC-500-2	FPC-500-4	FPC-500-8
▶ Zone	2	4	8
▶ Ingressi programmabili	1	1	2
▶ Uscita AUX	1	1	1
▶ Uscite sirena/lampeggiante stroboscopico	2	2	2
▶ Relè	2	2	2
▶ Contatore allarme	999 allarmi	999 allarmi	999 allarmi
▶ Memoria eventi	1000 voci	1000 voci	1000 voci
▶ Cronologia test	1000 voci	1000 voci	1000 voci
▶ Quantità max. schede di estensione (collettore/relè aperto)	0	1 x 4	2 x 4

Esempi di applicazioni

Scuola di piccole dimensioni

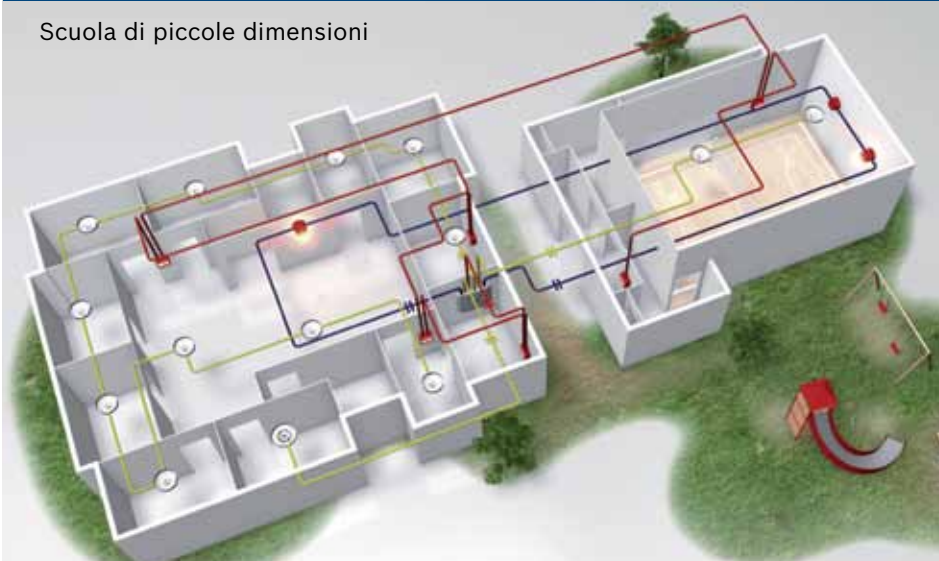

Albergo di piccole dimensioni




Legenda

-  Centrale di rivelazione incendio convenzionale serie 500
-  Rivelatore di fumo convenzionale serie 320
-  Lampeggiante
-  Rivelatore di fumo convenzionale serie 500
-  Pulsante manuale
-  Sirena

Centrale di rivelazione incendio convenzionale serie 500

Panoramica delle connessioni

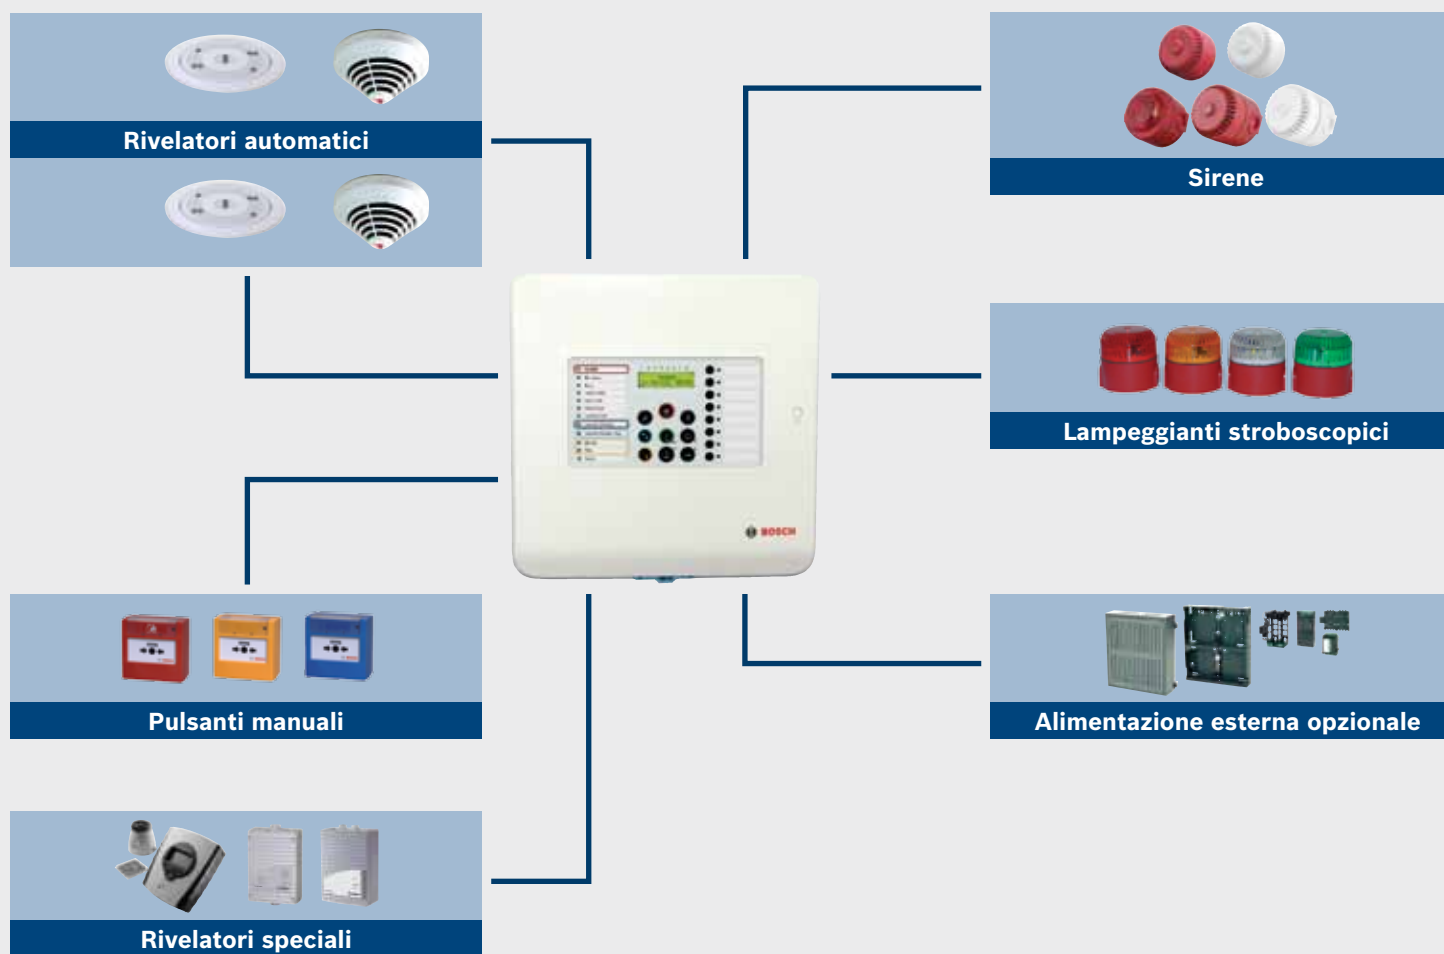

Centrale di rivelazione incendio convenzionale serie 500

Rivelatori incendio automatici

CTN	Breve descrizione	Numero ordine	Rivelatori max. per zona (rispetto delle normative locali)
FCP-OC 320	Rivelatore multisensore ottico/chimico	F.01U.026.292	32
FCP-O 320	Rivelatore di fumo ottico	F.01U.026,293	32
FCP-OT 320	Rivelatore multisensore ottico/termico	F.01U.026,295	32
FCH-T 320	Rivelatore di calore	F.01U.026,291	32
FCH-T 320-FSA	Rivelatore di calore per barriera antincendio in conformità alle norme dell'ente tedesco DIBt	F.01U.026,294	32
FCP-O 500	Rivelatore ottico di fumo, bianco	F.01U.510,649	12
FCP-O 500-P	Rivelatore ottico di fumo, trasparente con inserti colorati	F.01U.510,654	12
FCP-OC 500	Rivelatore multisensore ottico/chimico, bianco	F.01U.510,653	12
FCP-OC 500-P	Rivelatore multisensore ottico/chimico, trasparente con inserti colorati	F.01U.510,656	12

Pulsanti manuali

CTN	Breve descrizione	Numero ordine	Pulsanti max. per zona
FMC-120-DKM-G-R	Forma a G, rosso	F.01U.011.951	Rispetto delle normative locali
FMC-120-DKM-H-R	Forma ad H, rosso	F.01U.011.952	Rispetto delle normative locali
FMC-120-DKM-G-B	Forma a G, blu	F.01U.011.953	Rispetto delle normative locali
FMC-120-DKM-H-B	Forma ad H, blu	F.01U.011.954	Rispetto delle normative locali
FMC-120-DKM-G-Y	Forma a G, giallo	F.01U.011.955	Rispetto delle normative locali
FMC-300RW-GSGBU	Pulsante manuale con vetrino, blu	F.01U.012.724	Rispetto delle normative locali
FMC-300RW-GSRBU	Pulsante manuale ripristinabile, blu	F.01U.012.770	Rispetto delle normative locali
FMC-300RW-GSGRD	Pulsante manuale con vetrino, rosso	F.01U.012.771	Rispetto delle normative locali
FMC-300RW-GSRRD	Pulsante manuale ripristinabile, rosso	F.01U.012.777	Rispetto delle normative locali
FMC-300RW-GSGYE	Pulsante manuale con vetrino, giallo	F.01U.012.778	Rispetto delle normative locali
FMC-300RW-GSRYE	Pulsante manuale ripristinabile, giallo	F.01U.012.779	Rispetto delle normative locali

Centrale di rivelazione incendio convenzionale serie 500

Dispositivi di segnalazione

CTN	Breve descrizione	Numero ordine	Quantità max.per ogni uscita sirena.
FNM-320-SRD	Sirena rossa, montaggio su superficie	F.01U.143.878	11
FNM-320-FRD	Sirena rossa, montaggio ad incasso	F.01U.143.879	11
FNM-320-SWH	Sirena bianca, montaggio su superficie	F.01U.143.880	11
FNM-320-FWH	Sirena bianca, montaggio ad incasso	F.01U.143.881	11
MSS 300	Base sirena per rivelatori bianca	4.998.107.443	18
FNS-320-SRD	Lampeggiante rosso, montaggio su superficie	F.01U.143.883	2
FNS-320-SYE	Lampeggiante ambra, montaggio su superficie	F.01U.143.884	2
FNS-320-SWH	Lampeggiante trasparente, montaggio su superficie	F.01U.143.885	2
FNS-320-SGR	Lampeggiante verde, montaggio su superficie	F.01U.143.886	2
FNM-320-LEDSRD	Sirena rossa con LED, montaggio su superficie	F.01U.143.882	11
MPA	Indicatore di allarme esterno conforme a DIN 14623	2.799.330.669	32
FAA-420-RI	Indicatore remoto	F.01U.522,590	32

Rivelatori speciali

CTN	Breve descrizione	Numero ordine	Quantità max/zona
Fireray 50 RV	Rivelatore di fumo lineare, range max 50 m	4.998.142.205	12
Fireray 100 RV	Rivelatore di fumo lineare, range max 100 m	4.998.142.206	12
Fireray 2000	Rivelatore di fumo lineare	4.998.001.940	12
Fireray 5000-EN	Rivelatori di fumo lineari con autoallineamento	F.01U.143.245	4
FCS-LWM-1	Rivelatore di calore lineare	F.01U.026.138	12
ADW 511 A	Rivelatore di calore lineare	F.01U.523.579	2
FCS-320-TM	Rivelatore di fumo ad aspirazione convenzionale serie TM	F.01U.041.195	2
FCS-320-TM-R	Rivelatore di fumo ad aspirazione convenzionale serie TM	F.01U.141.196	1
FCS-320-TP1	Rivelatore di fumo ad aspirazione convenzionale serie TP	F.01U.041.197	esclusivamente con alimentazione esterna
FCS-320-TP2	Rivelatore di fumo ad aspirazione convenzionale serie TP (con due moduli rivelatore)	F.01U.141.198	
FCA-320-RELAY	Modulo relè	F.01U.141.200	1
FCA-320-RESET	Modulo di ripristino	F.01U.141.199	2 (controllo tramite serie TM/TP)

Centrale di rivelazione incendio convenzionale serie 500

Moduli EOL opzionali (per conformità allo standard EN 54-13)

CTN	Breve descrizione	Numero ordine	Osservazione
FLM-320-EOL2W	Modulo EOL convenzionale a 2 cavi	F.01U.083.619	Un modulo per zona
FLM-320-EOL4W-S	Modulo EOL convenzionale a 4 cavi	F.01U.083.620	Un modulo per zona

Accessori

CTN	Breve descrizione	Numero ordine	Osservazione
FPC-500-OCEXT	Scheda di estensione OC	F.01U.164.794	
FPC-500-RLYEXT	Scheda di estensione relè	F.01U.164.795	
FPC-500-KEY	Chiave di accesso per la centrale	F.01U.164.844	

Alimentazione esterna opzionale

CTN	Breve descrizione	Numero ordine	Osservazione
FPP-5000	Alimentazione esterna opzionale	F.01U.511.307	Da collegare direttamente accanto alla centrale < 1 m

Nota: i rivelatori a 4 conduttori possono essere collegati solo all'ultima zona della serie FPC-500