

Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie

| Beknopte bedieningshandleiding voor centrale | FPC-500-2 | FPC-500-4 | FPC-500-8 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| ▶ Zones | 2 | 4 | 8 |
| ▶ Programmeerbare ingangen | 1 | 1 | 2 |
| ▶ AUX-uitgang | 1 | 1 | 1 |
| ▶ Uitgangen sirene/flitslicht | 2 | 2 | 2 |
| ▶ Relais | 2 | 2 | 2 |
| ▶ Alarmteller | 999 alarmen | 999 alarmen | 999 alarmen |
| ▶ Gebeurtenissenhistorie | 1000 meldingen | 1000 meldingen | 1000 meldingen |
| ▶ Testhistorie | 1000 meldingen | 1000 meldingen | 1000 meldingen |
| ▶ Maximumaantal uitbreidingskaarten (Open collector/relais) | 0 | 1 x 4 | 2 x 4 |

Voorbeeldtoepassingen

Kleine school



Klein kantoor




Legenda



Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie

Overzichtschaam aansluitingen

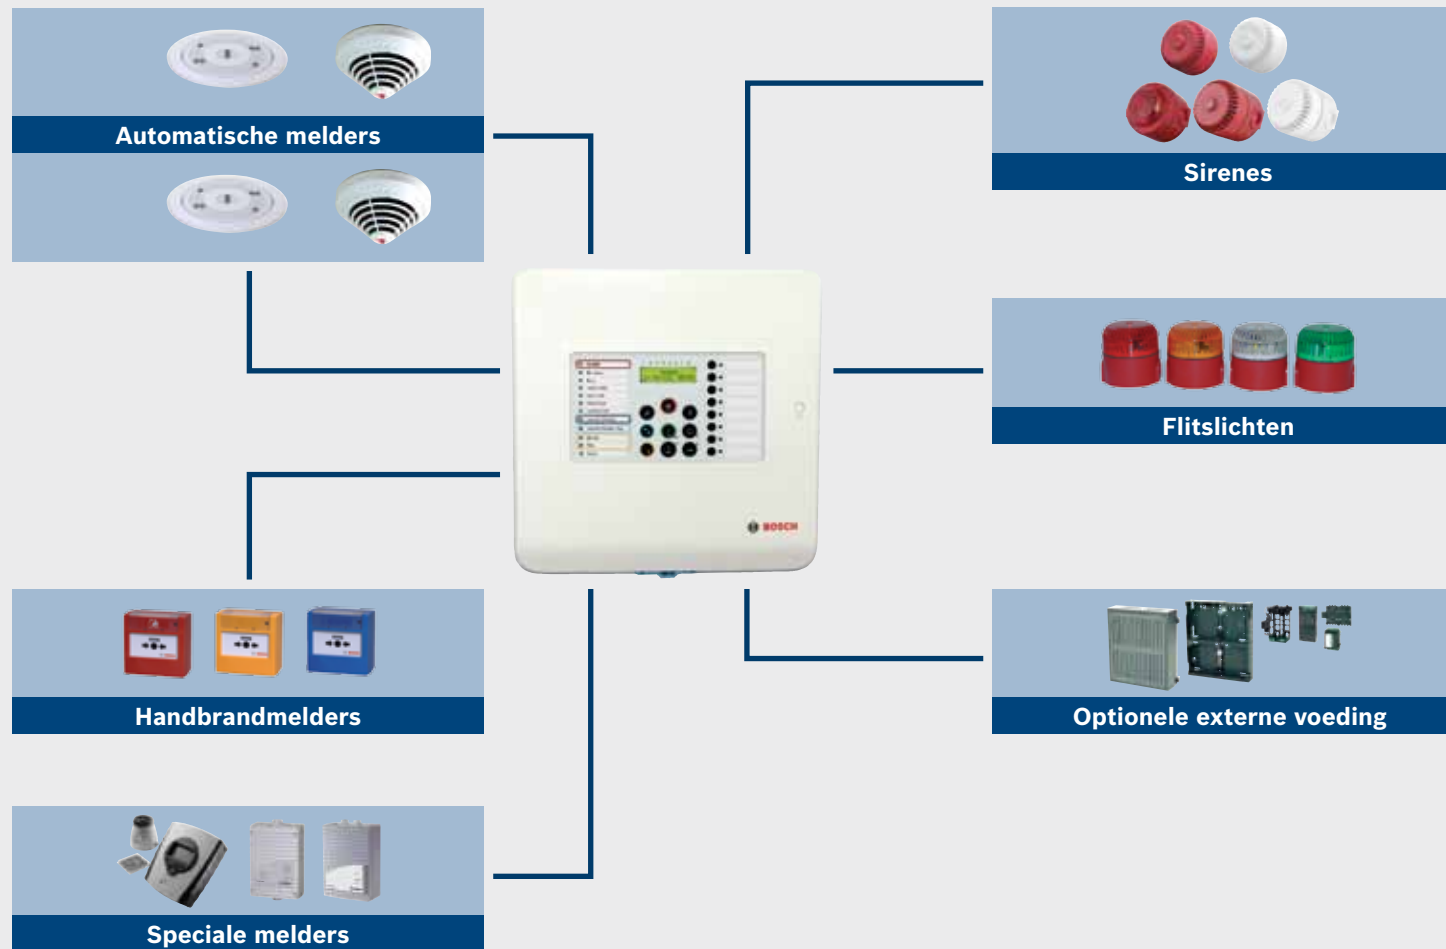

Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie

Automatische brandmelders

| Typenummer | Omschrijving | Ordernummer | Max. aantal / zone (lokale regelgeving in acht nemen) |
|---------------|---|---------------|--|
| FCP-OC 320 | Optische/Chemische Multicriteriamelder | F.01U.026.292 | 32 |
| FCP-O 320 | Optische rookmelder | F.01U.026.293 | 32 |
| FCP-OT 320 | Optische/Thermische Multicriteriamelder | F.01U.026.295 | 32 |
| FCH-T 320 | Hittemelder | F.01U.026.291 | 32 |
| FCH-T 320-FSA | Hittemelder voor brandkering conform de Duitse DIBt | F.01U.026.294 | 32 |
| FCP-O 500 | Optische Rookmelder, Wit | F.01U.510.649 | 12 |
| FCP-O 500-P | Optische Rookmelder, Transparant met Kleurinlegbladen | F.01U.510.654 | 12 |
| FCP-OC 500 | Optisch/Chemische Multicriteriamelder, Wit | F.01U.510.653 | 12 |
| FCP-OC 500-P | Optisch/Chemische Multicriteriamelder, Transparant met Kleurinlegbladen | F.01U.510.656 | 12 |

Handbrandmelders

| Typenummer | Omschrijving | Ordernummer | Max. aantal / zone |
|-----------------|---|---------------|----------------------------------|
| FMC-120-DKM-G-R | Type G, Rood | F.01U.011.951 | lokale regelgeving in acht nemen |
| FMC-120-DKM-H-R | Type H, Rood | F.01U.011.952 | lokale regelgeving in acht nemen |
| FMC-120-DKM-G-B | Type G, Blauw | F.01U.011.953 | lokale regelgeving in acht nemen |
| FMC-120-DKM-H-B | Type H, Blauw | F.01U.011.954 | lokale regelgeving in acht nemen |
| FMC-120-DKM-G-Y | Type G, Geel | F.01U.011.955 | lokale regelgeving in acht nemen |
| FMC-300RW-GSGBU | Handbrandmelder met Ruitje, Blauw | F.01U.012.724 | lokale regelgeving in acht nemen |
| FMC-300RW-GSRBU | Handbrandmelder met Resetfunctie, Blauw | F.01U.012.770 | lokale regelgeving in acht nemen |
| FMC-300RW-GSGRD | Handbrandmelder met Ruitje, Rood | F.01U.012.771 | lokale regelgeving in acht nemen |
| FMC-300RW-GSRRD | Handbrandmelder met Resetfunctie, Rood | F.01U.012.777 | lokale regelgeving in acht nemen |
| FMC-300RW-GSGYE | Handbrandmelder met Ruitje, Geel | F.01U.012.778 | lokale regelgeving in acht nemen |
| FMC-300RW-GSRYE | Handbrandmelder met Resetfunctie, Geel | F.01U.012.779 | lokale regelgeving in acht nemen |

Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie

Signaalgevers

| Typenummer | Omschrijving | Ordernummer | Max. aantal / NAC |
|----------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| FNM-320-SRD | Sirene Rood, Opbouwmontage | F.01U.143.878 | 11 |
| FNM-320-FRD | Sirene Rood, Inbouwmontage | F.01U.143.879 | 11 |
| FNM-320-SWH | Sirene Wit, Opbouwmontage | F.01U.143.880 | 11 |
| FNM-320-FWH | Sirene Wit, Inbouwmontage | F.01U.143.881 | 11 |
| MSS 300 | Meldersokkelsirene Wit | 4.998.107.443 | 18 |
| FNS-320-SRD | Flitslicht Rood, Opbouwmontage | F.01U.143.883 | 2 |
| FNS-320-SYE | Flitslicht Oranje, Opbouwmontage | F.01U.143.884 | 2 |
| FNS-320-SWH | Flitslicht Transparant, Opbouwmontage | F.01U.143.885 | 2 |
| FNS-320-SGR | Flitslicht Groen, Opbouwmontage | F.01U.143.886 | 2 |
| FNM-320-LEDSRD | Sirene rood met LED, Opbouwmontage | F.01U.143.882 | 11 |
| MPA | Nevenindicator conform DIN14623 | 2.799.330.669 | 32 |
| FAA-420-RI | Nevenindicator | F.01U.522.590 | 32 |

Speciale melders

| Typenummer | Omschrijving | Ordernummer | Max. aantal / zone |
|-----------------|--|---------------|-------------------------------|
| Fireray 50 RV | Lineaire Rookmelder, Max. bereik 50 m | 4.998.142.205 | 12 |
| Fireray 100 RV | Lineaire Rookmelder, Max. bereik 100 m | 4.998.142.206 | 12 |
| Fireray 2000 | Lineaire rookmelder | 4.998.001.940 | 12 |
| Fireray 5000-EN | Lineaire Rookmelders met zelfuitlijning | F.01U.143.245 | 4 |
| FCS-LWM-1 | Lineaire hittedetector | F.01U.026.138 | 12 |
| ADW 511 A | Lineaire hittedetector | F.01U.523.579 | 2 |
| FCS-320-TM | Conventioneel Rookaanzuigsysteem TM Serie | F.01U.041.195 | 2 |
| FCS-320-TM-R | Conventioneel Rookaanzuigsysteem TM Serie | F.01U.141.196 | 1 |
| FCS-320-TP1 | Conventioneel Rookaanzuigsysteem TP Serie | F.01U.041.197 | |
| FCS-320-TP2 | Conventioneel Rookaanzuigsysteem TP Serie (met twee detectormodules) | F.01U.141.198 | alleen met externe voeding |
| FCA-320-RELAY | Relaismodule | F.01U.141.200 | 1 |
| FCA-320-RESET | Resetmodule | F.01U.141.199 | 2 (geregeld door TM/TP Serie) |

Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie

Optionele afsluitmodules (voor conformiteit met EN 54-13)

| Typenummer | Omschrijving | Ordernummer | Opmerking |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| FLM-320-EOL2W | Conventionele Afsluitmodule, 2-draads | F.01U.083.619 | één module per zone |
| FLM-320-EOL4W-S | Conventionele Afsluitmodule, 4-draads | F.01U.083.620 | één module per zone |

Accessoires

| Typenummer | Omschrijving | Ordernummer | Opmerking |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| FPC-500-OCEXT | OC-uitbreidingskaart | F.01U.164.794 | |
| FPC-500-RLYEXT | Relaisuitbreidingskaart | F.01U.164.795 | |
| FPC-500-KEY | Sleutel voor toegang tot centrale | F.01U.164.844 | |

Optionele externe voeding

| Typenummer | Omschrijving | Ordernummer | Opmerking |
|------------|-----------------|---------------|---|
| FPP-5000 | Externe voeding | F.01U.511.307 | direct aan te sluiten naast centrale <1 m |

Opmerking: 4-draads detectoren kunnen alleen worden aangesloten op de laatste zone van de FPC-500 Serie.